


ASEMAPIIRROSMALLI

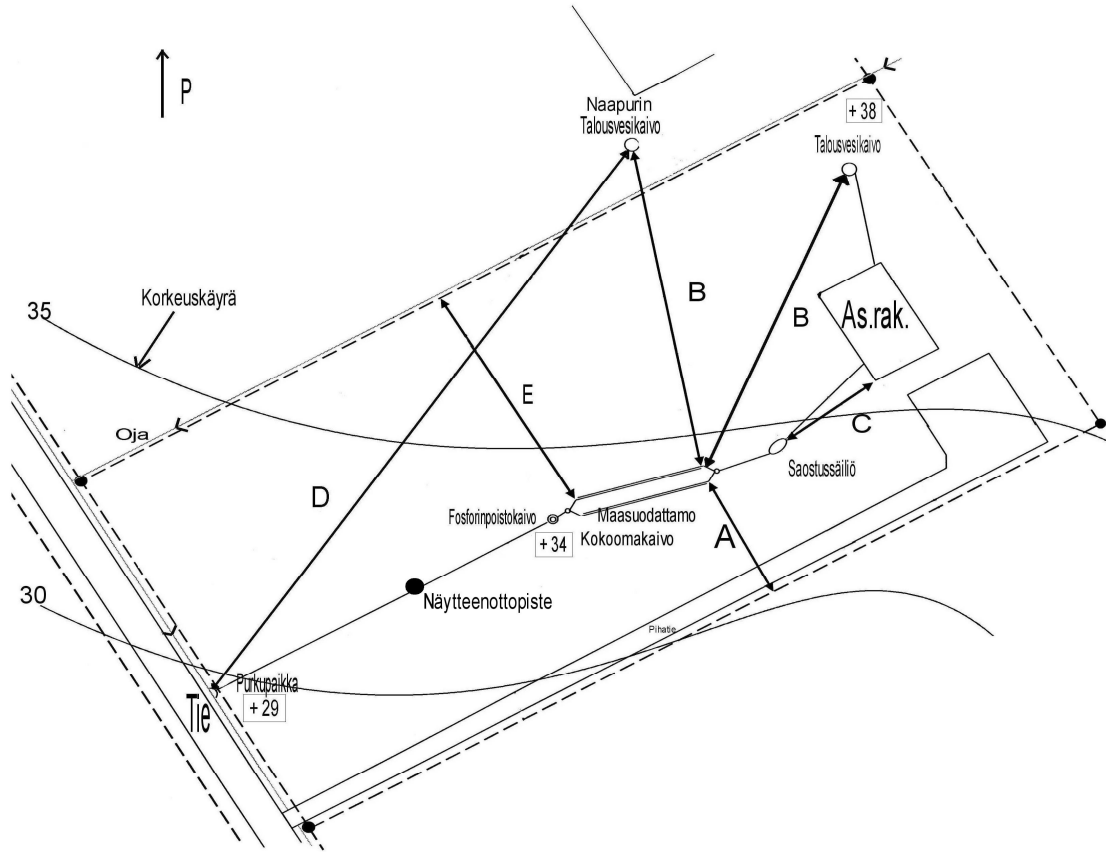

ASEMAPIIRROKSESSA ESITETTÄVÄT ETÄISYYDET:

- A** Maaperäkäsittelyjärjestelmän vähimmäisetäisyys kiinteistön rajasta 5 m.
- B** Maaperäkäsittelyjärjestelmän vähimmäisetäisyys talousvesikaivoista 30 m. (HUOM! Myös naapureiden kaivoista.)
- C** Saostussäiliöiden vähimmäisetäisyys rakennuksesta 5 m.
- D** Jätevesijärjestelmän puhkupaikan vähimmäisetäisyys talousvesikaivosta 30 m. (HUOM! Puhdistettu jätevesi voidaan käsitellä johtamalla se ojaan tai imeyttämällä maaperään.) (HUOM! Mikäli kyseessä on rajaoja naapurien kirjallinen suostumus ojaan johtamiseen.)
- E** Maaperäkäsittelyjärjestelmän vähimmäisetäisyys ojasta 10 m.

+ 29 Korkeusasema

HUOM!

1. Talousvesikaivo on pyrittävä sijoittamaan siten, että se kiinteistön korkeusasemien mukaisesti on jätevesijärjestelmää ylempänä.
2. Asemapiirroksessa tulee esittää myös näytteenottopisteet.

Sijainti	Viranomaisten merkintöjä
Kylä, Tilan nimi ja R:No	
Toimenpide	Piirustuslaji
Jätevesijärjestelmän suunnitelma	
Kohde	Sisältö Mittakaava
Nimi ja Osoite	Asemapiirros 1:500 (tai 1:200)
Suunnittelija	
Päiväys	Allekirjoitus